



Pannrum

Exempel på godtagbart utförande i ett småhus med en panna mindre än 60 kW

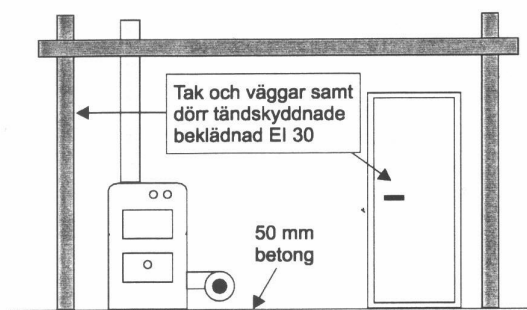


Pannrum - Bränsleförråd

Exempel på godtagbart utförande av bränsleförråd i anslutning till panna

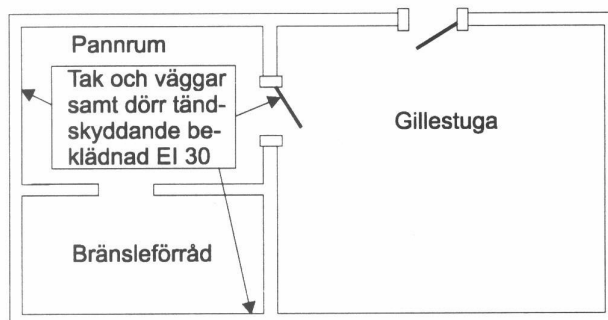


EI 30 :
Exempel på tak



Tak av träbjälkar (minst 45 x 175 mm, $c \leq 1200$ mm), på undersidan försett med minst 24 mm tändskyddande beklädnad. Mellan bjälkarna skall finnas minst 95 mm mineralull.

Exempel på vägg



Vägg med stomme av träreglar (minst 45 x 95 mm, $c \leq 600$ mm), på båda sidor försedd med tändskyddande beklädnad. Mellan reglarna skall finnas minst 95 mm isolering av mineralull.

