




8:2421 Tillträdesvägar till tak

Fasadhöjd högst 4,0 m

Lös steg får användas om det finns en anordning vid takfoten som hindrar stegen från att glida.

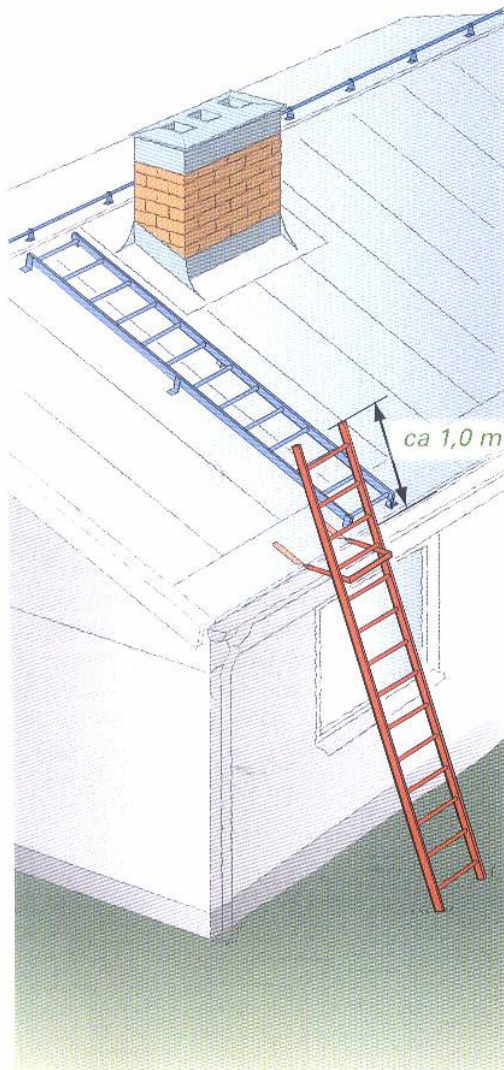

Branschråd

Lös steg bör vara enkel, anliggande pinnsteg. Se SS 2091 (4).


Glidskyddet ska sitta vid sidan av takstegen.

Glidskydd enligt SS 831342 (2).

Fasadhöjd närmst uppstigningsstället, högre än 4,0 m men lägre än 8,0 m

Tillträdet bör anordnas antingen som

- invändig tillträdesled eller
- utvändigt via fast monterad eller fällbar väggsteg med fallskydd.

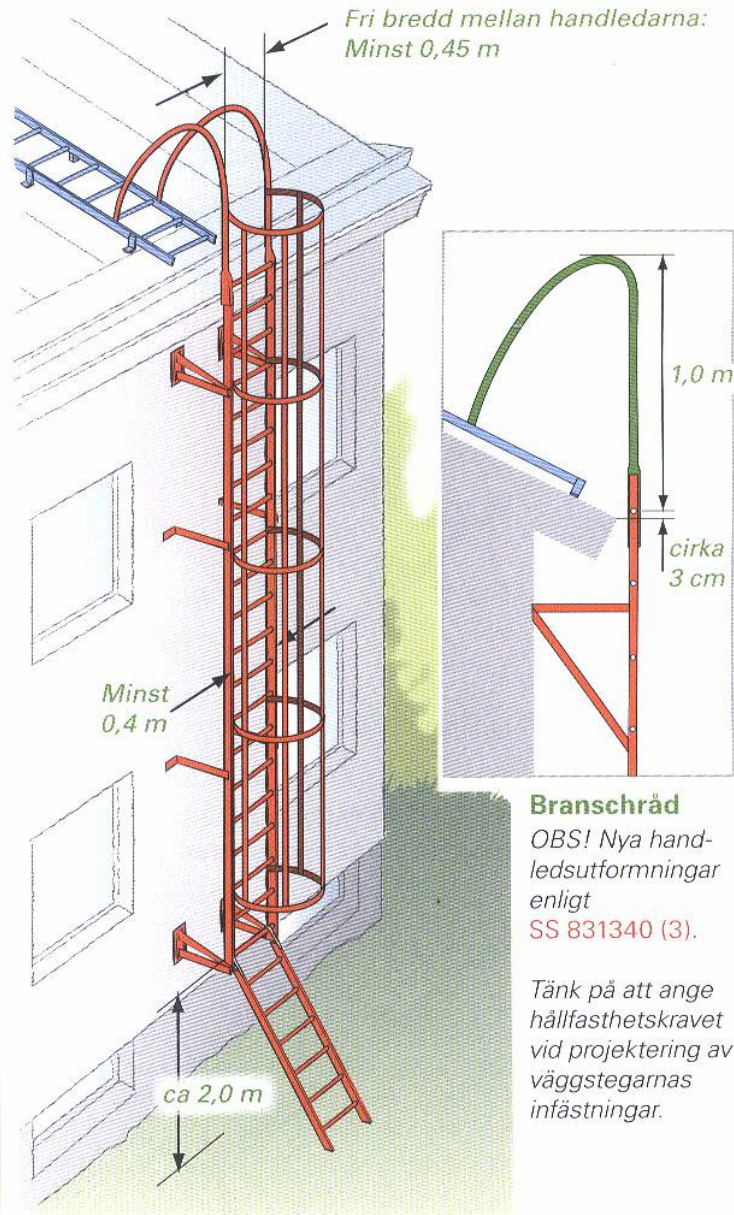

Branschråd

Fasadhöjd mäts vid uppstigningsstället.

Nedersta stegpinnens avstånd till mark: Där stegen kan nås av barn, ca 2,0 m, dock ca 1,5 m för användning som utrymningsväg.

Steg som är oåtkomlig för barn:

Cirka 0,3 m över mark.

Ryggskydd avslutas 2,5 m över mark.

Branschråd

OBS! Nya handledsutformningar enligt SS 831340 (3).

Tänk på att ange hållfasthetskravet vid projektering av väggstegarnas infästningar.